

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht

Nr. 14-000220-PR01
(PB-C01-05-de-03)



Auftraggeber Mayer & Co. Beschläge GmbH
Alpenstr. 173
5020 Salzburg
Österreich

Produkt	einbruchhemmende Kunststoff-Haustür
Bezeichnung	MACO – Kunststoff Haustüre RC 2
Außenmaß (B x H)	1100 mm x 2250 mm
(Rahmen) Material, System	Kunststoff, SALAMANDER Streamline 76
Angriffseite	Schließfläche nach EN 12519
Öffnungsart	Einflüglig, dreh
Füllung	Kunststoff-Paneel FB-1 Protect, Firma Stadur Türschloss Z-TF E92 DM45 PZ 2MF/BO GM1.050 Silber VK10 F; Schließteilleiste 2MF-BO; Sicherheits- Wechselgarnitur Modell GEHRUNG DIN, MARCHESI; Bänder Simonswerk Siku 3 D K3130, Bandsicherungen; FLB
Beschläge	Gemäß der Montageanleitung der Firma Mayer & Co. Beschläge GmbH
Montage	keine Panikverriegelung, Füllung nur als beschriebenes Paneel
Besonderheiten	

Einbruchhemmung



RC 2 / RC 2 N

ift Rosenheim
28.05.2014

Jens Pickelmann
Produktingenieur
Bauteile

Günter Borrmann, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen

DIN EN 1627 : 2011
Türen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlüsse - Einbruchhemmung –
Anforderungen und Klassifizie-
rung

DIN EN 1628 : 2011

DIN EN 1629 : 2011

DIN EN 1630 : 2011

Prüfbericht Nr. 14-000220-
PR01 (PB-C01-05-de-02) vom
27.5.2014

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Aus-
führung sind folgende Größen-
änderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-Prüf-
dokumentationen“.

Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insge-
samt 34 Seiten

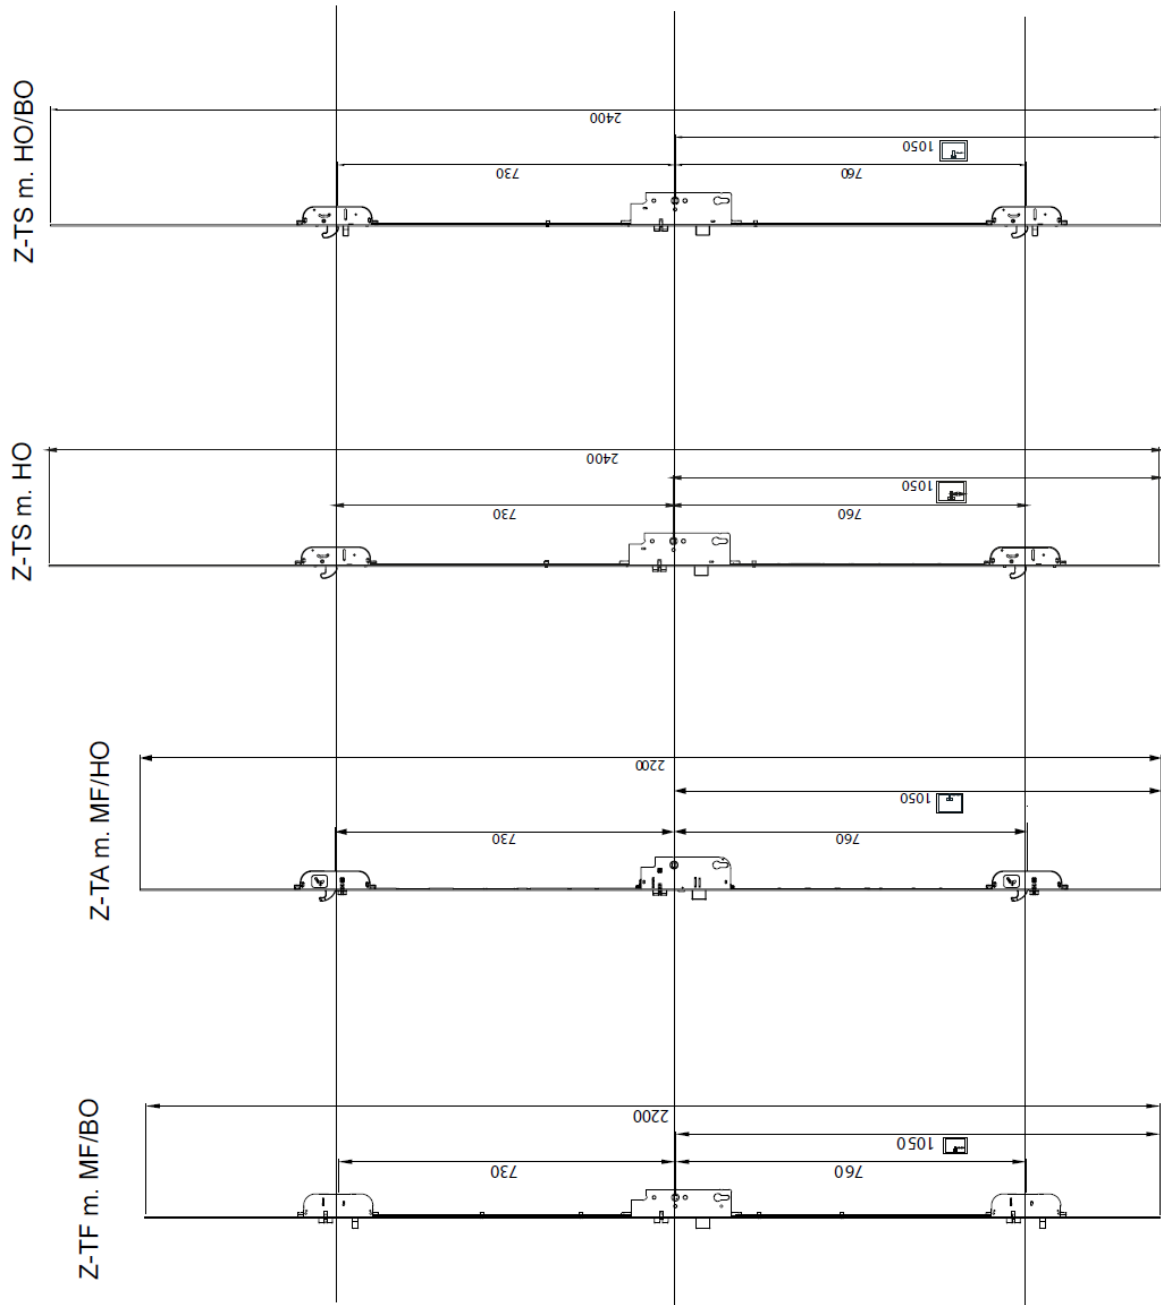
- 1 Gegenstand
- 2 Durchführung
- 3 Einzelergebnisse
Anlage 1 (12 Seiten)
Anlage 2 (2 Seiten)
Anlage 3 (3 Seiten)

Nachweis

Einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 14-000220-PR01 (PB-C01-05-de-03) vom 28. Mai 2014

Auftraggeber Mayer & Co. Beschläge GmbH, 5020 Salzburg (Österreich)

**Hinweis**

Diese Darstellung basiert auf Unterlagen des Auftraggebers.

Eine vollständige Prüfung auf sachliche Richtigkeit wurde nicht vorgenommen.